# 1. stāva plāns ar iekšējiem ūdensvada un ugunsdzēsības tīkliem

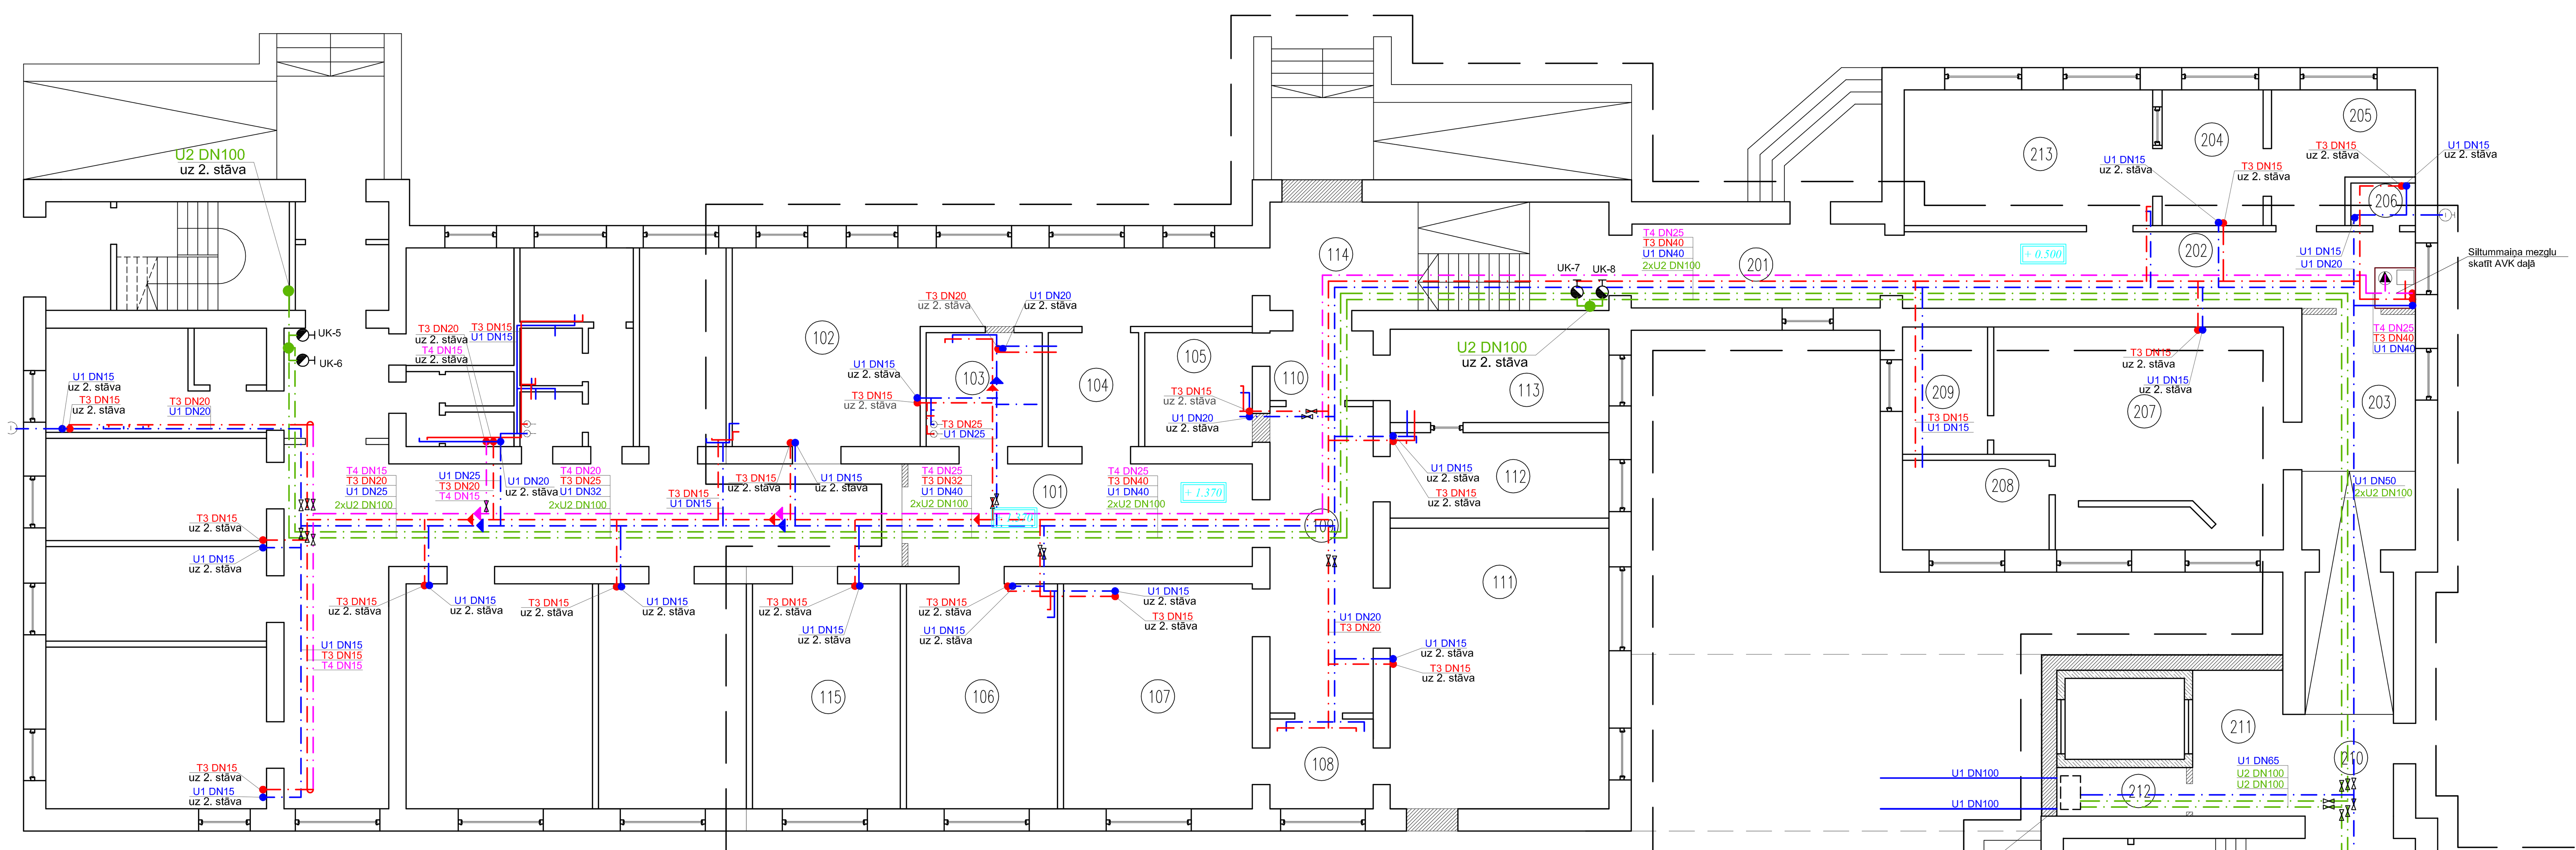
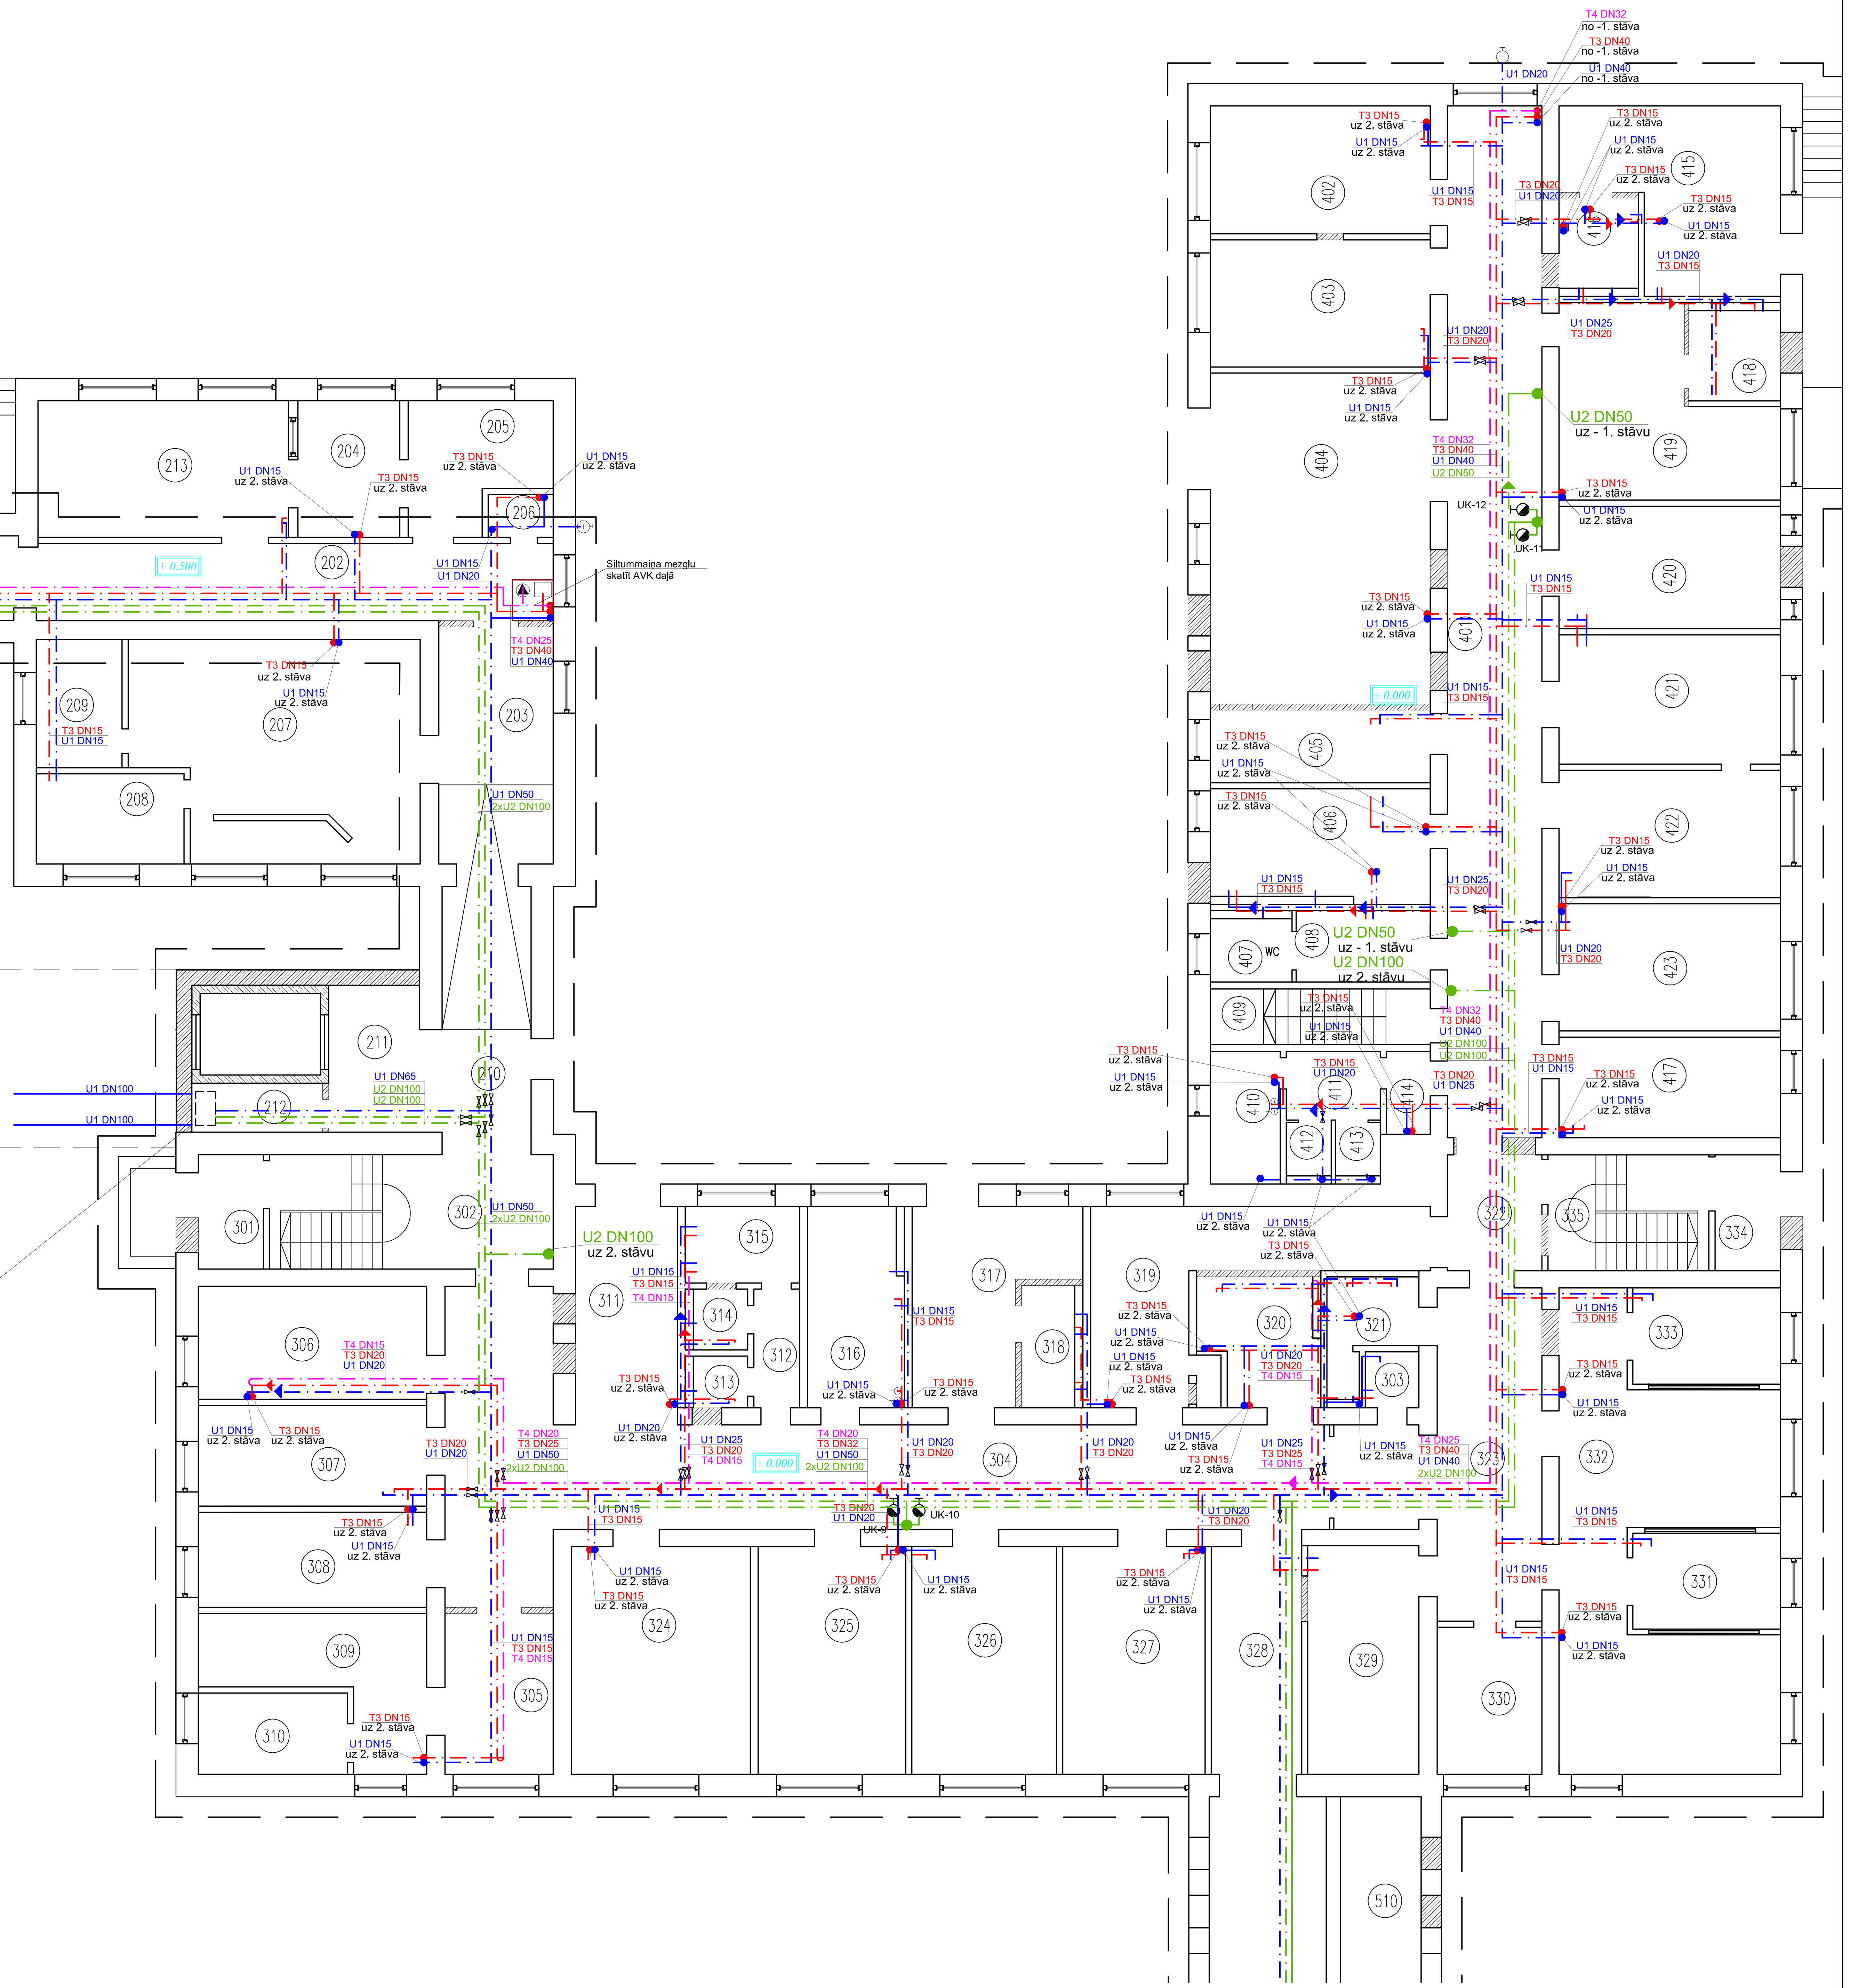

| Apzīmējums | Nosaukums |
|---|---|
| | Roku mazgātne |
| | Klozetpods |
| UK-5 | Ugunsdzēsības krāns |
| | Laistīšanas krāns |
| St.T4-2.DN25 no pagraba stāva | Stāvvada numurs |
| DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50 / DN15; DN20; DN25; DN32; DN40 / DN15; DN20; DN25 / DN50; DN100 | Aukstā, karstā, recirkulācijas un ugunsdzēsības ūdensvadu diametri |
| 157 | Telpas numurs |
| —Ū1— | Aukstais ūdensvads |
| —Ū2— | Ugunsdzēsības ūdensvads |
| —T3— | Karstais ūdensvads |
| —T4— | Cirkulācijas ūdensvads |
| | Zem grīdas |
| | Virs grīdas |
| | Zem griestiem |
| | Aizbīdņi aukstajam, karstajam un recirkulācijas ūdensvadam |

## Ūdensvada ievadmezgla shēma

(bez mēroga)

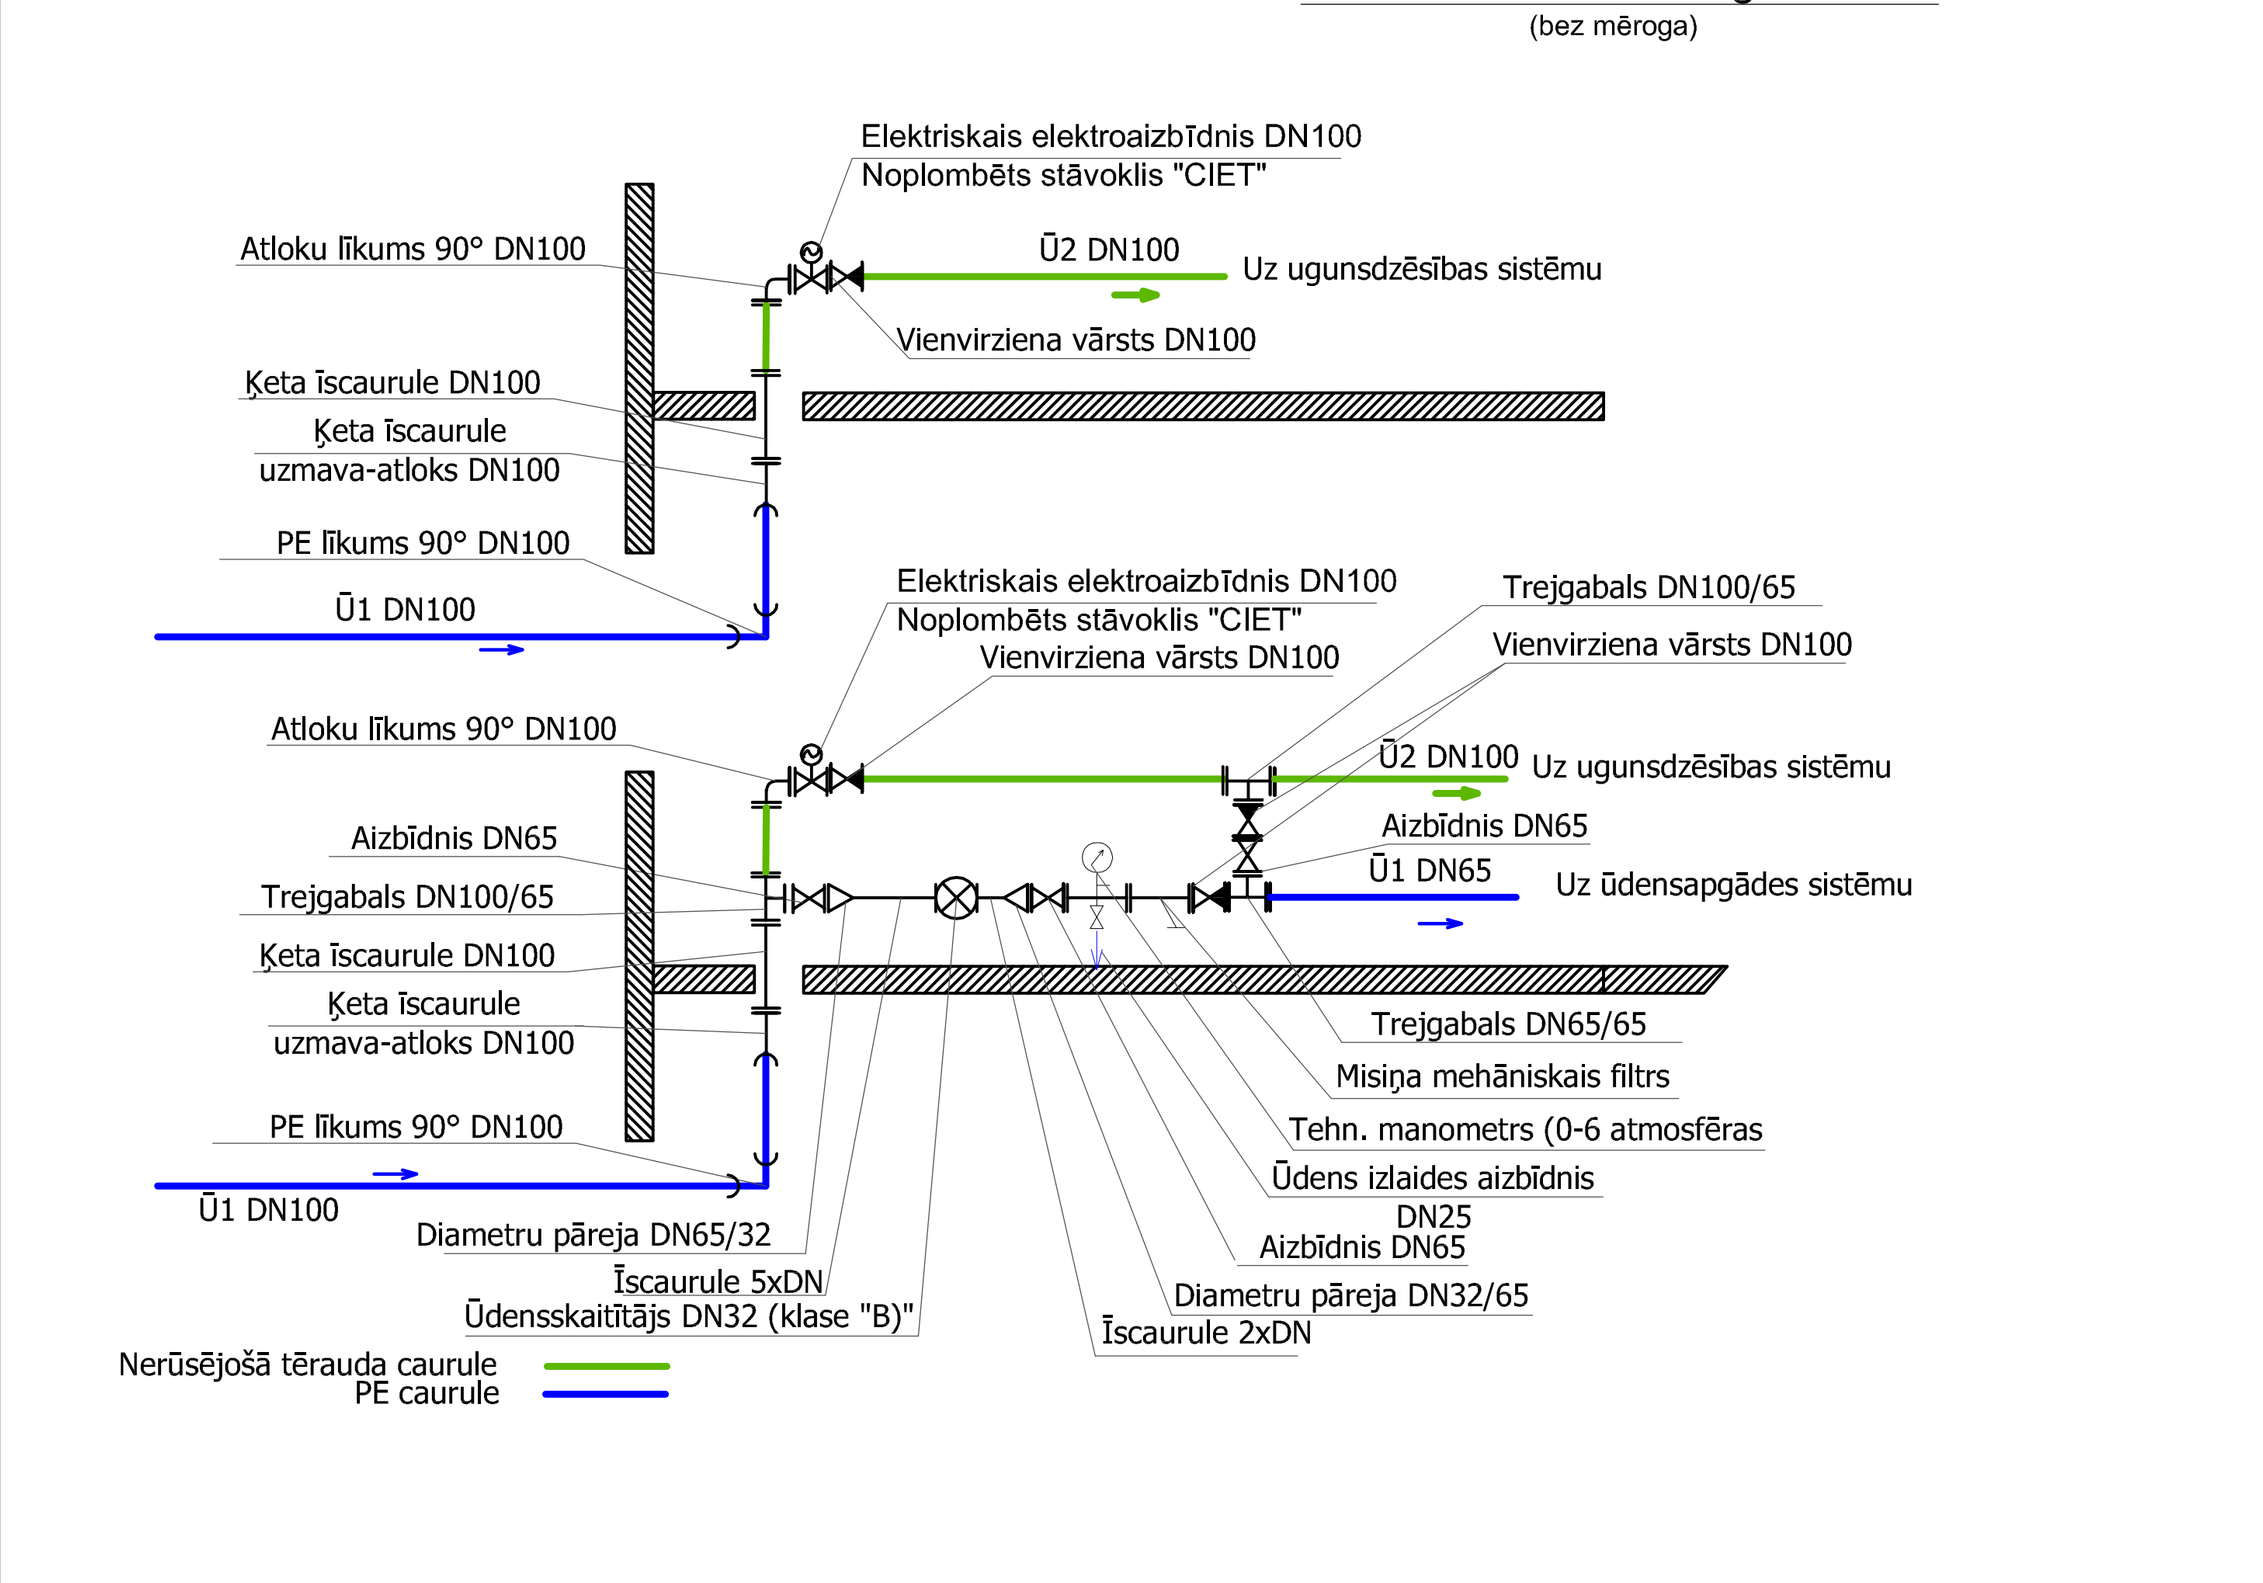


TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVAM (Rentgena nodaļai)

| Telpas Nr. | Telpas nosaukums | Platība (m²) |
|---|---|---|
| 201 | Gaitenis | 12.7 |
| 202 | Gaitenis | 23.9 |
| 203 | Gaitenis | 16.3 |
| 204 | Kabinets | 8.3 |
| 205 | Palīgtelpa | 9.8 |
| 206 | Tualete | 1.7 |
| 207 | Rentgena telpa | 35.7 |
| 208 | Laboratorija | 8.0 |
| 209 | Kabinets | 6.6 |
| 210 | Gaitenis | 13.1 |
| 211 | Lifta priekštelpa | 8.0 |
| 212 | Tehniskā telpa | 3.8 |
| 213 | Kabinets | 20.6 |

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVAM (Uzņemšanas nodaļai)

| Telpas Nr. | Telpas nosaukums | Platība (m²) |
|---|---|---|
| 301 | Vējtveris | 4.5 |
| 302 | Kāpņu telpa | 20.0 |
| 303 | Tualete personālam | 1.8 |
| 304 | Gaitenis | 70.0 |
| 305 | Priekštelpa | 10.4 |
| 306 | Atpūtas telpa | 15.5 |
| 307 | Māsu postenis | 14.6 |
| 308 | Ārstu istaba | 13.0 |
| 309 | Asins telpa | 13.9 |
| 310 | Asins telpa | 7.3 |
| 311 | Priekštelpa | 13.4 |
| 312 | Priekštelpa | 3.5 |
| 313 | Sieviešu tualete | 2.0 |
| 314 | Vīriešu tualete | 2.3 |
| 315 | Duša pacientiem | 5.2 |
| 316 | Tualete pacientiem ar īpašām vajadzībām | 12.3 |
| 317 | Izolātors | 15.2 |
| 318 | Izolātora duša, tualete | 4.5 |
| 319 | Gaitenis | 21.2 |
| 320 | Tualete/duša personālam | 8.7 |
| 321 | Tualete/duša pacientiem | 5.0 |
| 322 | Gaitenis | 6.6 |
| 323 | Gaitenis | 27.2 |
| 324 | Observācijas palāta | 24.4 |
| 325 | Procedūru telpa | 20.2 |
| 326 | Pacientu izmeklēšana | 19.8 |
| 327 | Materiālu noliktava | 19.5 |
| 328 | Gaitenis | 12.4 |
| 329 | Noliktava | 15.2 |
| 330 | Personāla atpūtas telpa | 9.2 |
| 331 | Reanimācijas palāta | 8.5 |
| 332 | Reanimācijas palāta | 45.3 |
| 333 | Reanimācijas palāta | 8.5 |
| 334 | Vējtveris | 4.5 |
| 335 | Kāpņu telpa | 11.2 |

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVAM (Ambulatorā nodaļa-1)

| Telpas Nr. | Telpas nosaukums | Platība (m²) |
|---|---|---|
| 401 | Gaitenis | 58.5 |
| 402 | Kabinets | 16.9 |
| 403 | Kabinets | 16.8 |
| 404 | Ieejas vestibils | 43.6 |
| 405 | Ģipšētava | 9.6 |
| 406 | Tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 15.2 |
| 407 | Tualete | 3.5 |
| 408 | Priekštelpa | 5.8 |
| 409 | Kāpņu telpa | 7.4 |
| 410 | Sanitāri tehniskā telpa | 5.6 |
| 411 | Gaitenis | 3.9 |
| 412 | Vīriešu tualete | 1.7 |
| 413 | Sieviešu tualete | 1.7 |
| 414 | Priekštelpa | 2.2 |
| 415 | Neatl. med. palīdzība | 20.0 |
| 416 | Tualete, duša personālam | 4.7 |
| 417 | Ultrasonoskopija | 13.4 |
| 418 | Tualete, duša personālam | 5.4 |
| 419 | Traumpunkts | 20.3 |
| 420 | Pārsiešana | 16.3 |
| 421 | Kardialoģija | 17.2 |
| 422 | Elektrokardialoģija | 16.9 |
| 423 | Ultrasonoskopija | 16.9 |

**PIEZĪMES:**

1. Izmēri doti mm;
2. Augstuma atzīmes dotas m;
3. Par relatīvo ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei +188.840 Baltijas augstumu sistēmā;
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
5. Aukstā un karstā ūdens vadi pie griestiem, sienas, grīdas, sienās jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem;
6. Vietās kur aukstā un karstā ūdens vads iet cauri grīdai vai nesošai sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula;
7. Iekšējam ūdensvadam aukstajam un karstajam ar DN apzīmēts cauruļvada iekšējais diametrs;
8. Karstajam ūdensvadam jāparedz siltumizolācija visā tā posmā, bet aukstajam pretkondensāta izolācija;
9. Aizbīdņus uz aukstā, karstā un recirkulācijas vadiem skatīties aksonometriskajās shēmās.
10. Cauruļvadu iebūves vai piestiprinājuma veidus, kas nav parādīts grafiskajā daļā mēģināt maksimāli paslēpt (lai nav redzams), tos iebūvējot sienā vai iešujot kārbā.
11. Vietās kur ūdensvads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula un ugunsdzēsības manžete.

Slimnīcas ēkas shēma

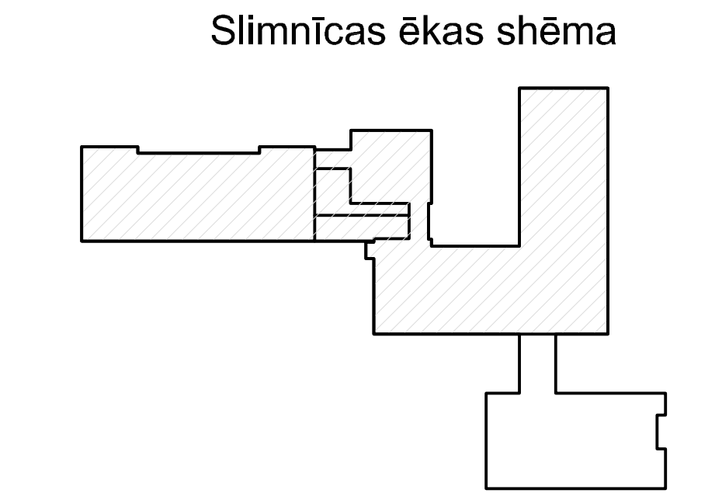

| | |
|---|---|
| Pasūtītājs: SIA "Alūksnes slimnīca" Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612 | Objekts: Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |
| | Adrese: Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |
| ŪK daļ.vad. Aivars Dukulis 11.04.2011. | Lapas nosaukums: 1. stāva plāns ar iekšējiem ūdensvada un ugunsdzēsības tīkliem |
| Izstrādāja Aivars Dukulis 11.04.2011. | |

OBELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: ERAF-1
Mērogs: 1:100

| Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
|---|---|---|
| TP | 22 | UK-2 |