


2. STĀVA UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS PLĀNS (KĪRURĢIJAS NODAĻA)

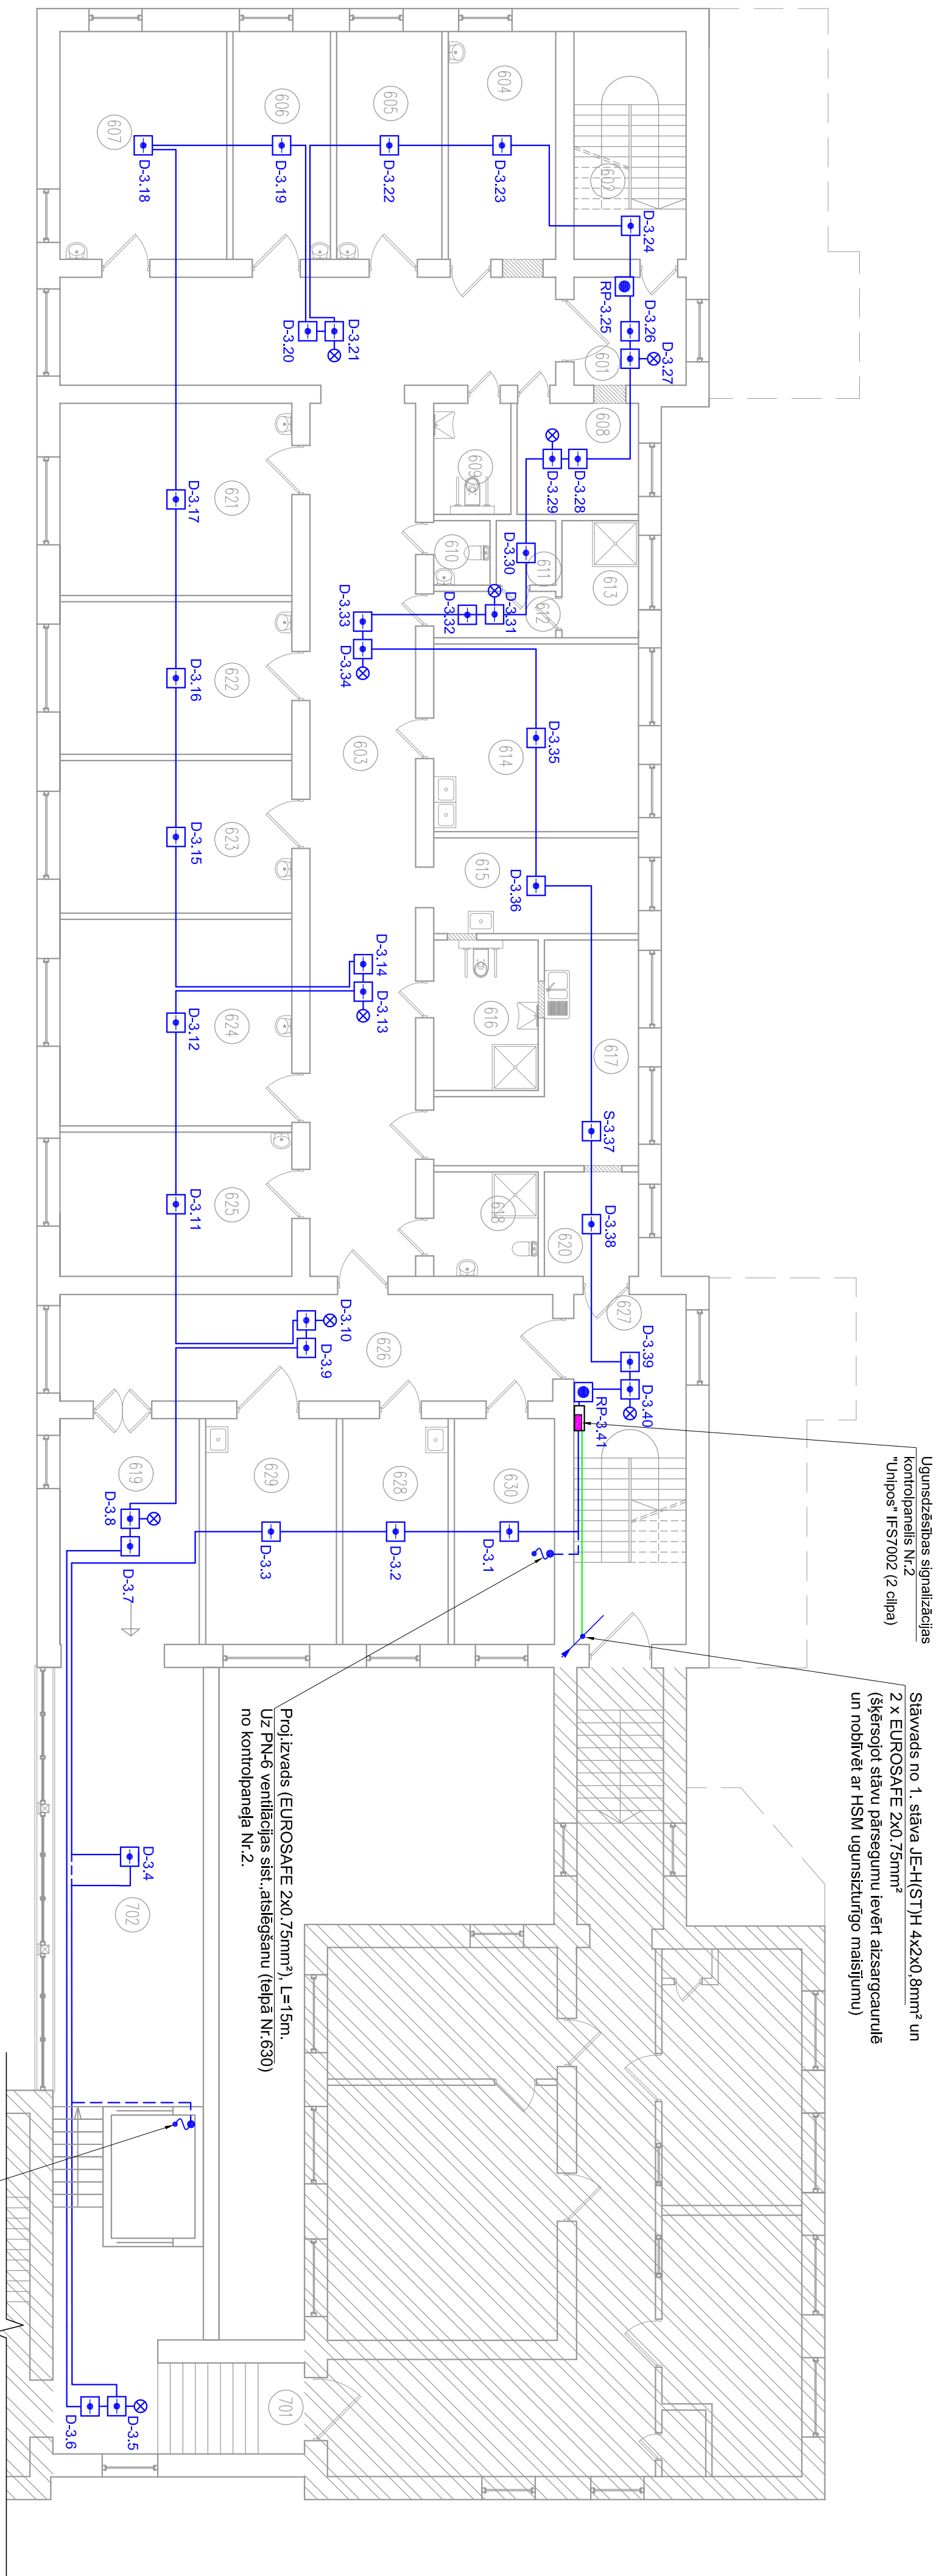

TEĻPAI EKSPĪKĀCIJĀ 2. STĪVĀM (Klūnīgās modālis)		
№.	Teļpas nosaukums	Platība (cm)
601	Gatēnis	6,9
602	Kapņu teļpa	14,6
603	Kapņu teļpa	84,4
604	Procedotai kabīnis	14,0
605	Ginecologijas kabīnis	13,7
606	Palāta	12,7
607	Palāta	21,8
608	Personāla garderobe	7,7
609	Svečuās tualete	4,9
610	Tuālete	2,1
611	Sanitārā tehniskā teļpa	3,2
612	Strādnieču teļpa	2,2
613	Duša	3,1
614	Apsēdīstā pabeigšana	22,0
615	Māsu pousims	11,2
616	Tuālete, Duša	9,0
617	Virtuve	16,5
618	Vīresu tualete	6,3
619	Vīresu uz lītnu	18,0
620	Noliktava	5,6
621	Palāta	25,5
622	Palāta	20,3
623	Palāta	20,3
624	Palāta	27,4
625	Palāta	19,2
626	Kapņu teļpa	30,1
627	Kapņu teļpa	22,5
628	Vēstulā teļpa	2,6
629	Vēstulā teļpa	13,6
630	Sēpīstā pabeigšana	16,9
631	Vēstulā teļpa	13,0

TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. SPĀVAM
(Remģiona nodalīni)

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Pārbauda (gr)
701	Ģeātens	13,1
702	Pārjans ģeātens	49,9


UAS kontrolpaneļa
cipars Nr.3 rajons.

UAS-4

KĀRĪŅĀ

Darbības diapazona robežas un griešu augstums	
Dāmu punktveida signāldevēju izvietojums - EN 54-14	
Griešu augstums (m)	Elektrās darbības diapazons (m)
< 4,5 m	7,5
4,5 m - 6,0 m	7,5
6,0 m - 8,0 m	7,5
8,0 m - 11,0m	7,5
Slūluma punktveida signāldevēju izvietojums - EN 54-14	
Griešu augstums (m)	Elektrās darbības diapazons (m)
< 4,5 m	5,0
4,5 m - 6,0 m	5,0
6,0 m - 8,0 m	5,0

D-1.2		Dūmu signāldēvējs
S-1.4		Siltuma signāldēvējs
D-1.1		Dūmu signāldēvējs (pie pamatgrēstiem, ar iznesamo indikāciju)
RP-1.3		Rokas poga
		Ugunsgrēga signalizācijas vadības panelis (SFT7002)
		Kabeļs EUROSAFE 2x0,75 (ugunsizgrābs)
		Kabeļs EUROSAFE 2x1 (ugunsizgrābs)
		Kabeļs IE+H(S)H 4x2x0,8 (ugunsizgrābs)
S-7		Ārējā ugunsdrošības sīfera ar lampu (SK07A)

Pasūtītājs: SIA "Aukšenes silmīnča" Pils iela 1A, Aukšenes Aukšenes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612		Objekts: Aukšenes silmīnča ēkas rekonstrukcija	
			
		Rīga, Kaļveņes iela 22a Tāl.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366	
		©All rights reserved @izstrādājams saskaņā ar autorizāciju likumu	
		Līguma Nr.: ERAF-1	
		Mērogs: 1:100	
UAS daļ vad	Udis Aizupietis	14.03.2011	
Izstrādāja	Udis Aizupietis	14.03.2011	
Lapas nosaukums:			
2. stāva ugunsgrēka signālizācijas sistēmas plāns (Ķirūnijas nodaļa)			
Stadija	Lapas	Ras. Nr.	
TP		UAS-4	

YBELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67628366