


# PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

2. stāvs	1. stāvs
----------	----------

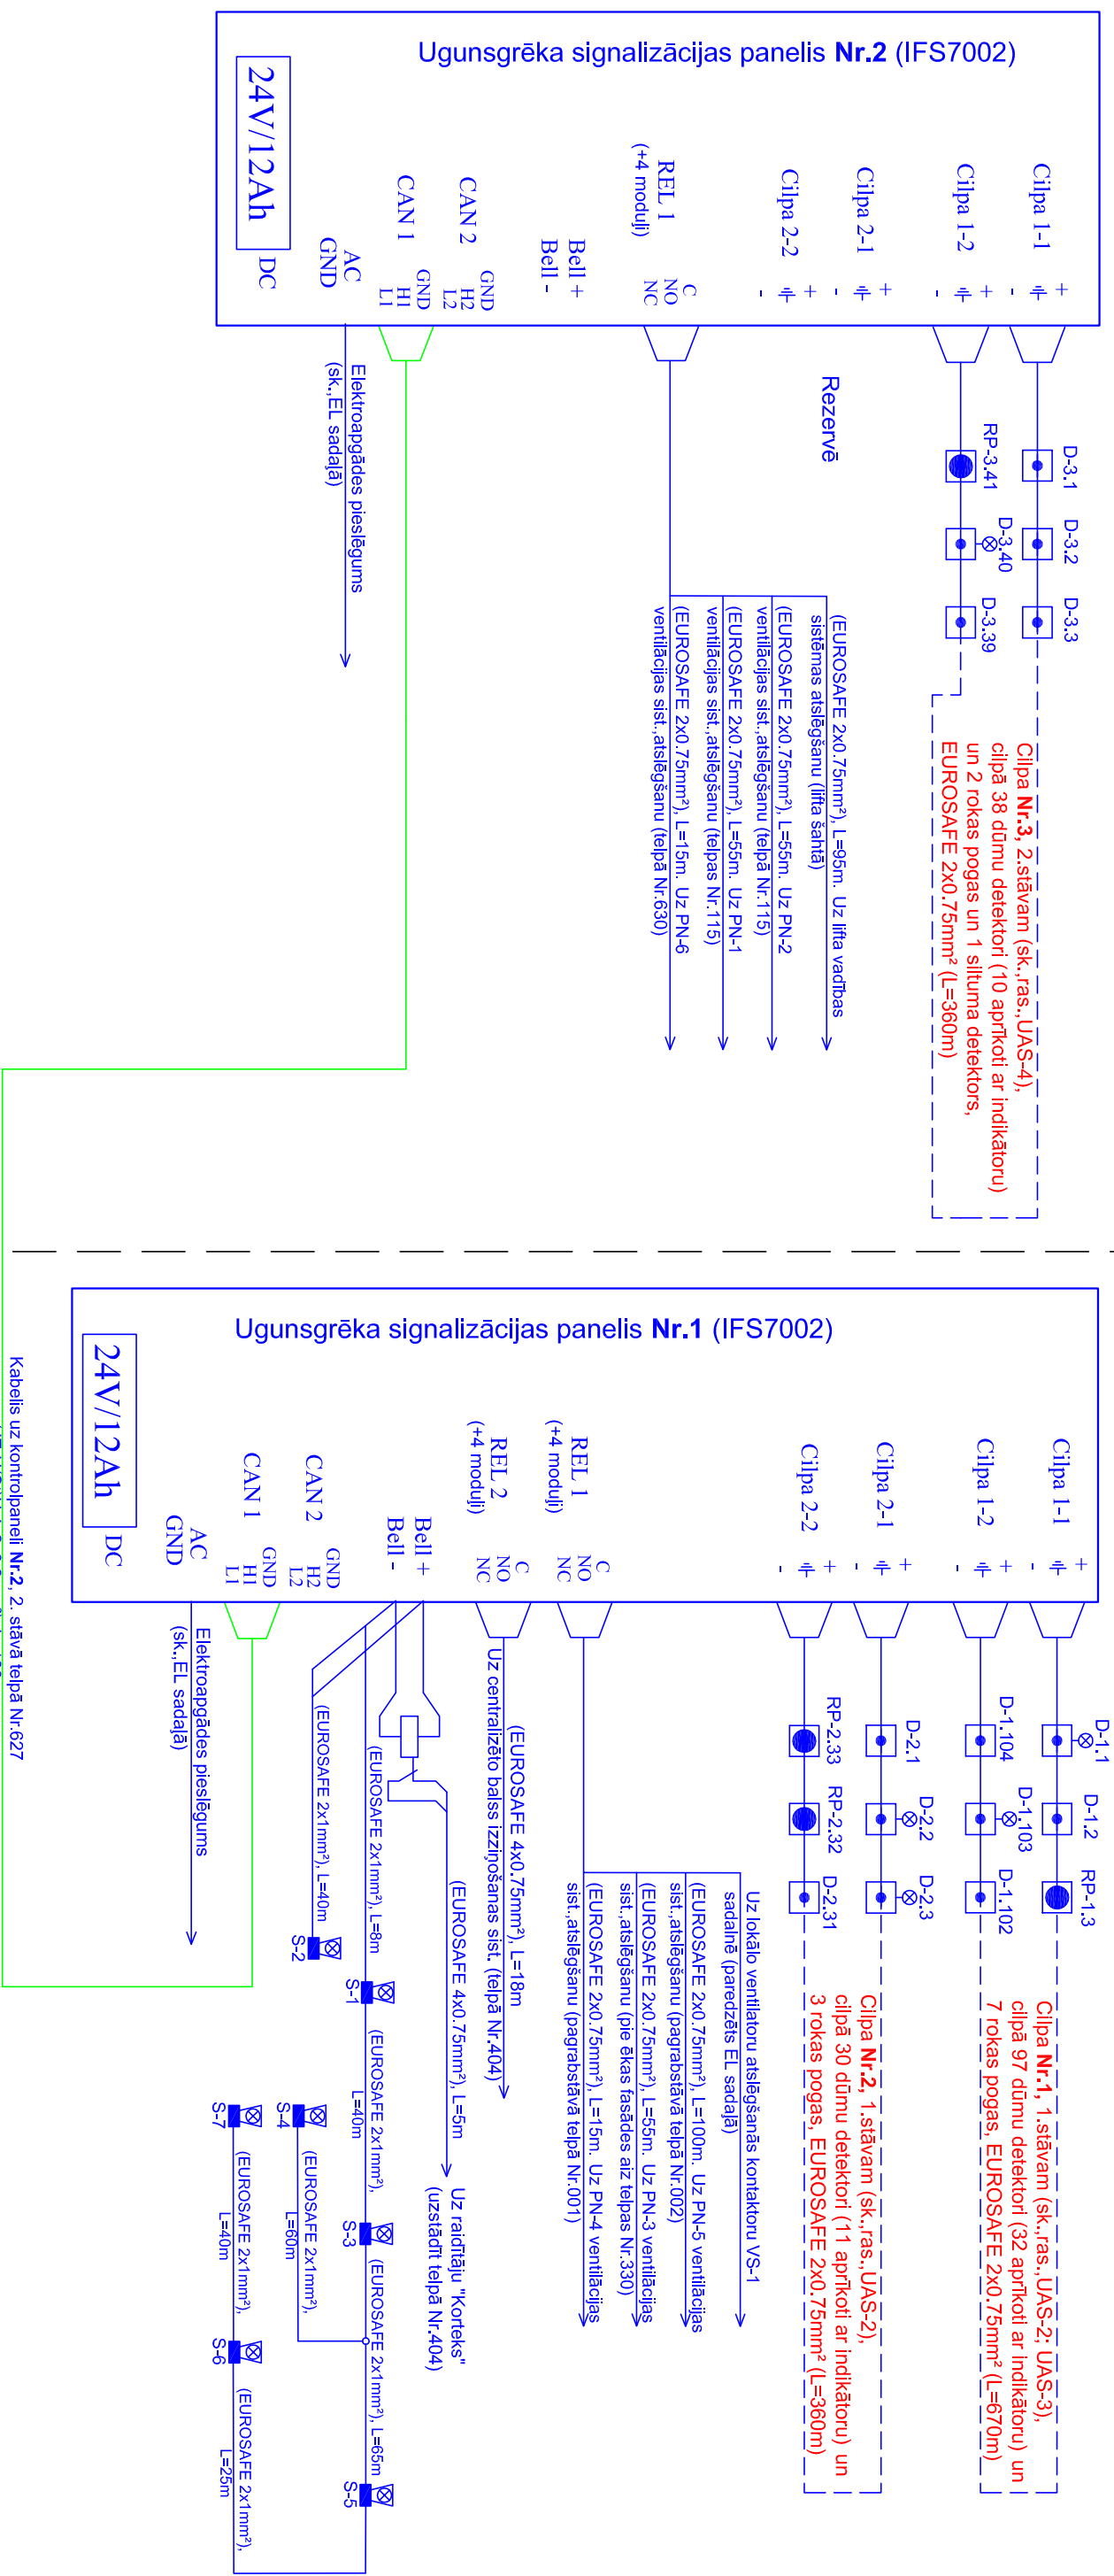


2. stāvs	1. stāvs
----------	----------

Piezīmes:

1. UAS shēmas komponentu montāžu veikt vadoties pēc aparātūras tehniskās

2. Trauksmes signālu "ugunsgrēks un bojājumi" translācijas veldu precizēt;
3. Uz detektoriem un rokas pogām izbūvēt EUROSAFE 2x0,75mm<sup>2</sup> kabeljus;
4. Uz āra sīrenām izbūvēt EUROSAFE 2x1mm<sup>2</sup> kabeljus;
5. UAS kontroles paneļi Nr.1 uzstādīt (4 moduļu relejus), kas nodrošinās signālu nodošanu uz centralizēto baiss izziņošanas signalizācijas translāciju pa stāvie
6. Uz ventilācijas sistēmas vadības blokiem izbūvēt EUROSAFE 4x0,75mm<sup>2</sup> kabeljus (ventilācijas sistēmas agregātu novietojummu precizēt AVK sadaļā);

<b>Pasūtītājs: SIA "Atūksnes slimnīca"</b> Pils iela 1A, Atūksne, Atūksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612				<b>Objekts: Atūksnes slimnīcas ēkas</b> rekonstrukcija		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366	
				<b>Adrese: Pils iela 1A, Atūksne,</b> Atūksnes novads, LV-4301		©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēstību likumu	
				<b>Lapas nosaukums:</b>		<b>Līguma Nr.: ERAF-1</b>	
UAS daļvad	Uldis Aizupietis		14.03.2011	<b>Principiālā shēma</b>		<b>Mērogs: b.m.</b>	
Izstrādāja	Uldis Aizupietis		14.03.2011			<b>Stadija</b>	<b>Lapas</b>
						<b>TP</b>	<b>UAS-5</b>