



PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

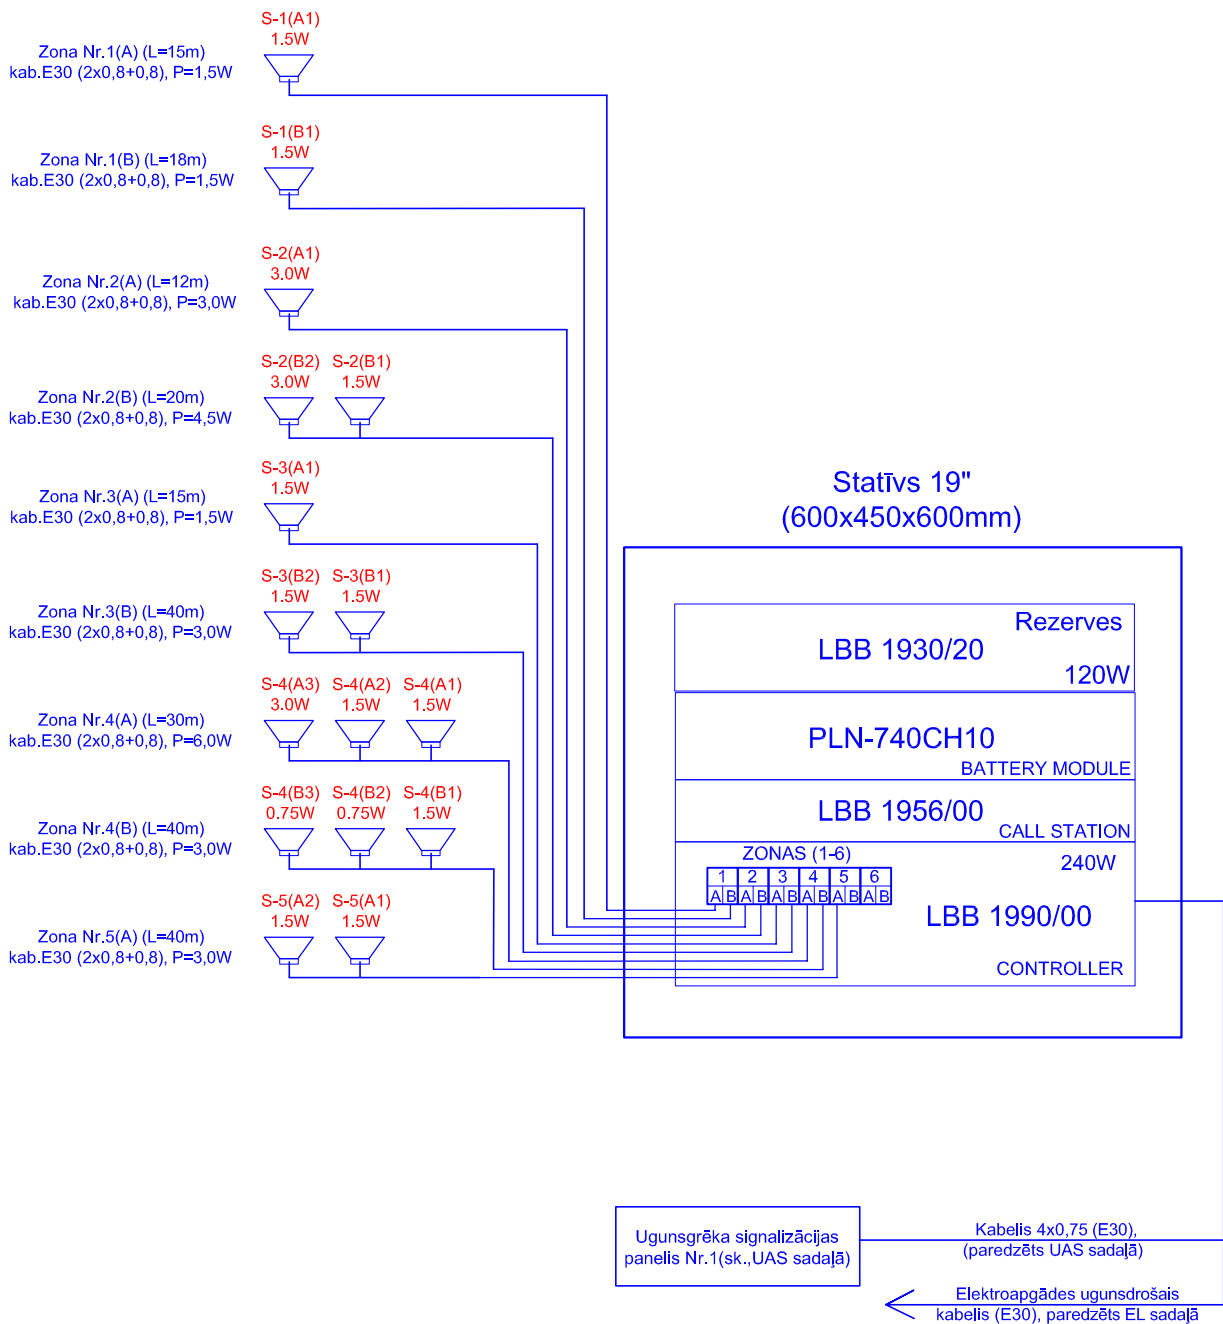

Piezīmes:

1. Trauksmes translācijas izziņošana ieslēdzās nostrādājot ugunsgrēka signalizācijai (sk.,UAS sadaļā);
2. Zonu kopējā jauda 27 W, paredzēts viens 120W rezerves pastiprinātājs.
3. Katru skajruni pieslēgt caur keramisko klemmi ar drošinātāju LBC 1256/00.

Pasūtītājs: SIA "Alūksnes slimnīca" Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612				Objekts: Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija		<div></div> <div>Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366</div> <div>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</div>		
				Adrese: Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301				
				Lapas nosaukums: Principiālā shēma (Laboratorijas ēkai)		Līguma Nr.: ERAF-1 Mērogs: b.m.		
VS daļ.vad.	Uldis Aizupietis		14.03.2011			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	Uldis Aizupietis		14.03.2011			TP		VS-3