




Jumta stāva plāns
M 1:100

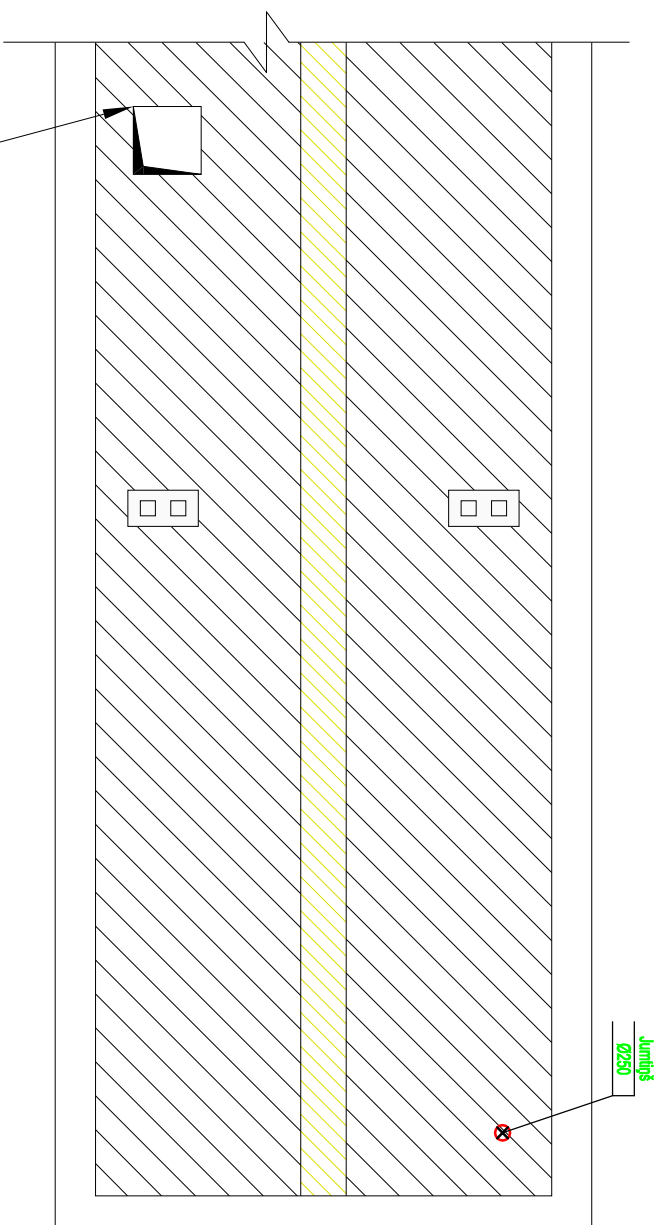

Novietojums plānā

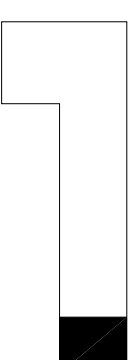

Apzīmējumi:



PN-1

REC 300

$Q_p=240\text{m}^3/\text{h}; Q_n=240\text{m}^3/\text{h}$

1

PELICAN CEA L-160-400-F+ALSc L-125-160


130 m³/h

- sistēmas kārtas nummurs;
- gaisa difuzora modelis + AL Sc plūsmas regulēšanas kaste;
- gaisa daudzums, 130 m³/h;

Piezīmes:

1. Ventilācijas sistēmu plānus skatīt kopā aksonometrijas shēmām.
2. Gaisa pieplūdes un gaisa nosūces vadu augstumi doti metros no konkrētā stāva grīdas augstuma līdz gaisa vada centram.
3. Gaisa vadus aiz ventilācijas agregātiem un tos gaisa vadus, kas iziet ārpus ēkas, izolēt ar siltumizolāciju PAROC cauršūte akmens vates paklāji ar alumīnija paklājumu.
4. Projektā konkrēto firmu izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu firmu izstrādājumiem, kuru tehniskie parametri un kvalitāte ir līdzvērtīga.

| Nr. | Telpu nosaukums | Platība (m ²) |
|-----|-------------------|------------------------------|
| 1 | Kāpņu telpa | 3,8 |
| 2 | Pienēmšanas telpa | 41,6 |
| 3 | Gaitenis | 18,2 |
| 4 | Gaitenis | 12,0 |
| 5 | Kabīnētis | 7,5 |
| 6 | Kabīnētis | 8,4 |
| 7 | Kabīnētis | 18,7 |
| 8 | Kabīnētis | 16,1 |
| 9 | Tualete | 2,4 |
| 10 | Kabīnētis | 15,6 |
| 11 | Kabīnētis | 26,3 |
| 12 | Kabīnētis | 17,6 |
| 13 | Atpūtas telpa | 9,3 |
| 14 | Krāsotava | 8,5 |
| 15 | Testēšanas telpa | 17,9 |
| 16 | Tualete | 4,8 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <div>Pasūtītājs: SIA "Aukšnes slimnīca" Pils iela 1A, Aukšne, Aukšnes novads, LV-4301 Reģ. Nr. 40003252612</div> | | | | | | <div>Objekts: Aukšnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija</div> | | | | | |
| | | | | | | Adrese: <div>Pils iela 1A, Aukšne, Aukšnes novads, LV-4301</div> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Būvpr. vad. | Viktors Kitiņevs | Paraksts | | Datums | | Lapas nosaukums: Laboratorijas ēkas jumta stāva ventilācijas plāni | | | | | |
| Būvpr.d.v. | Jānis Rancāns | | | | | | | | | | |
| Izstrādāja | Māris Maļeņovs | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <div> Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67823666</div> | | | | | |
| | | | | | | <div>@All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēstu lēmumu</div> | | | | | |
| | | | | | | Līguma Nr.: ERAR - 1 | | | | | |
| | | | | | | Mērogs: 1:100 | | | | | |
| Stadija | | Lapas | | Ras. Nr. | | | | | | | |
| TP | | | | AVK-3 | | | | | | | |