


Sildķermeņa montāžas

shēma




Sildkermenis "PURMO"
tips-H mm-L mm
Q=... W/kv=...

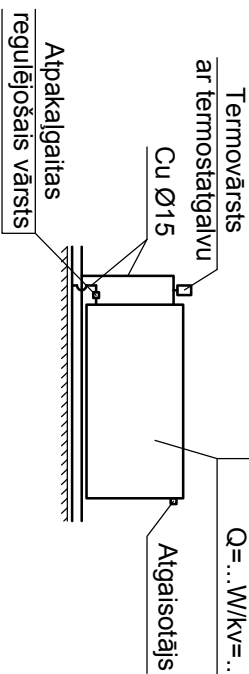

Piezīmes:


1. Apkures maģistrālos un siltavvadus būvēt no mēnla metāla caurulēm, maģistrālīe cauruļvadi paredzami izbūvēt greslu līmētī Cauruļvadu atzari no siltavvadiem ir paredzēti izbūvēt no vara caurulēm, kas paredzēti montēt pie sienas.
2. Montējot cauruļvadus ievērot minimālo kritriumu 0,002 uz tukšošanas psi.
3. Sildģemeņi un cauruļvadi plānos tiik attģeloti nosaciti albģrģti no sienuām.
4. Augstākajos punktos uzstādāmi algģisotģji, zģmārķajos izlaidģ.
5. Apkures sistģmas plānus skatģti kopģ ar aksometrijas shģmām.
6. Projģktģ konkrģto firmu izstģdģjumus var aizģviet ar analogiem citģu firmu izstģdģģumiem, kuru tehniskģ parametģri un kvalitģte ir līdzģvģrtģģ.
- 7.

Apzīmējumi:

- | | | | |
|--|---|--------|------------|
| — S1.1 — | — apkures sistēmas cauruļvada turpgaita; | | |
| — S1.2 — | — apkures sistēmas cauruļvada atpakaļgaita; | | |
|  | — radiatoru/konvektoru; | | |
|  | — noslēg/vārstis; | | |
|  | — balansējošais vārstis; | | |
| 1.22 | — kārtas numurs; | | |
| PC22-500-1200 | — modeļis-H mm-L mm; | | |
| Q=1200W/Kv=4 | — siltuma jauda, W/pusmas regulēšanas skaitlis; | | |
| GA | — gaiss atzīkari; | | |
| <table border="1"><tr><td>LG 3 Air Curtain</td></tr><tr><td>3000 W</td></tr></table> | LG 3 Air Curtain | 3000 W | — modeļis; |
| LG 3 Air Curtain | | | |
| 3000 W | | | |
| | — siltuma jauda, W; | | |
| Cu15 | — vara caurule, diametrs; | | |
| DN15 | — tērauda caurule, diametrs; | | |
| 1. ST.V | — sietvada numurs; | | |
| DN15 | — tērauda caurule, diametrs; | | |

TĒLU EKSPLOKĀCIJA 1. STĀVAM			
(Amudaburda nodalā)			
Tēlains Nr.	Tēlpa nosaukums	Pārība (gr)	
501	Gatēnis	121,6	
502	Kabineis	10,0	
503	Kabineis	8,3	
504	Noliktava	6,4	
505	Vīrēšu tūlele	6,1	
506	Svevēšu tūlele	3,7	
507	Gērbuve	3,1	
508	Kāpņu tēlpa	16,3	
509	Vēlveris	3,7	
510	Ventilācijas lektūru tēlpa	9,6	
511	Vingrošanas tēlpa	27,7	
512	Barokamēra	60,8	
513	Gērbuve	3,0	
514	Vīrēšu tūlele	1,3	
515	Svevēšu tūlele	1,4	

Novietojums plānā

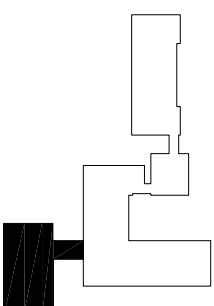

Pasūtītājs: SIA "Aukšenes silmīnīca" Pils iela 1A, Aukšene, Aukšenes novads, LV-4301 Reģ. Nr. 40003252612		Objekts: Aukšenes silmīnīcas ēkās rekonstrukcija	
		Adrese: Pils iela 1A, Aukšene, Aukšenes novads, LV-4301	
		©All rights reserved. ©zīmējotais saskaņā ar autortiesību likumu	
Būvpr. vad. Viktors Kļaviņš	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:
Būvprād.v. Jānis Rancāns			1. stāva apkures plāni
Izstrādāja Māris Maļevičs			ambulatorā nodotā
		Mērogs:	1:100
		Stadija	Lapas
			Ras. Nr.
		TP	AVK-7