


STANDARTA RASĒJUMI

(PIELIKUMS Nr.11)

Kanalizācijas dzelzsbetona pārkrituma aka

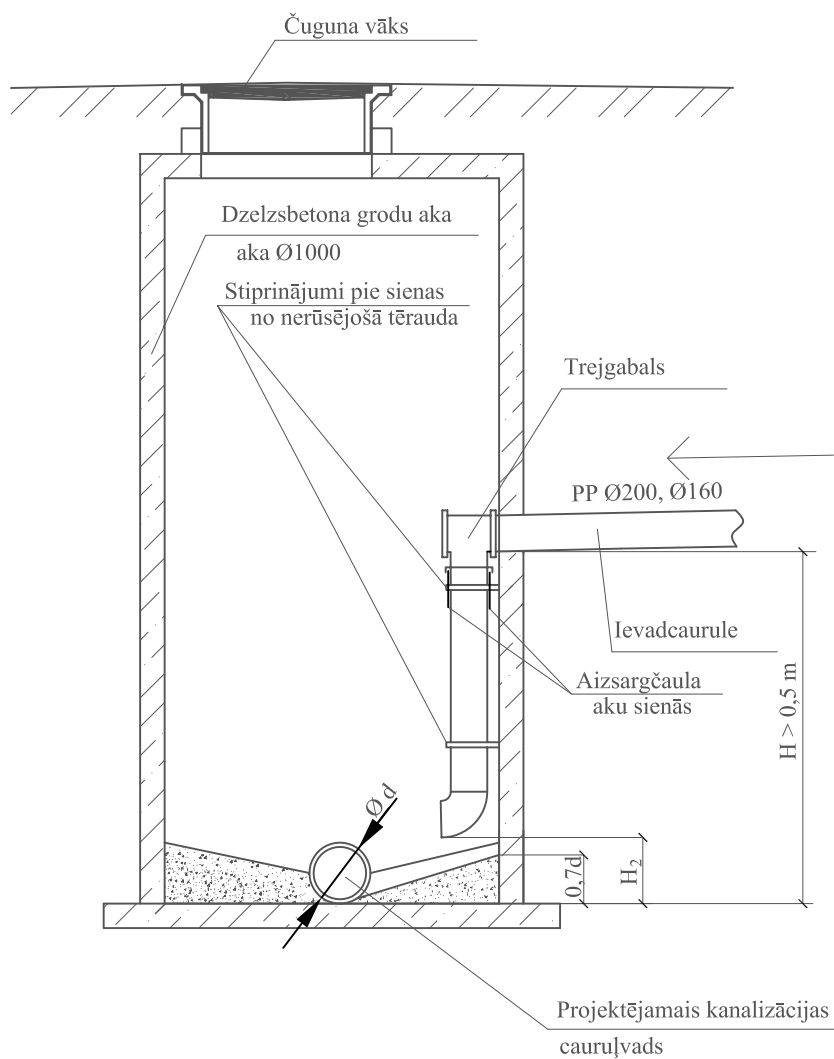

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. $H_2 = 1,0d$, bet ne vairāk kā $0,5 \text{ m}$.
5. Ievadcaurules diametru un slīpumu precizēt ģenerālpānos.