


STANDARTA RASĒJUMI


(PIELIKUMS Nr.7)

TIPVEIDA TRANŠEJAS GRIEZUMI


Asfalta segums

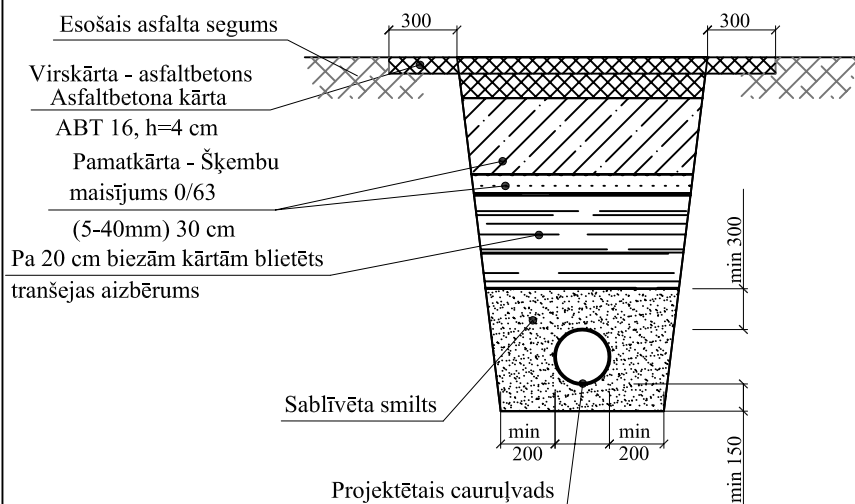

Grants segums

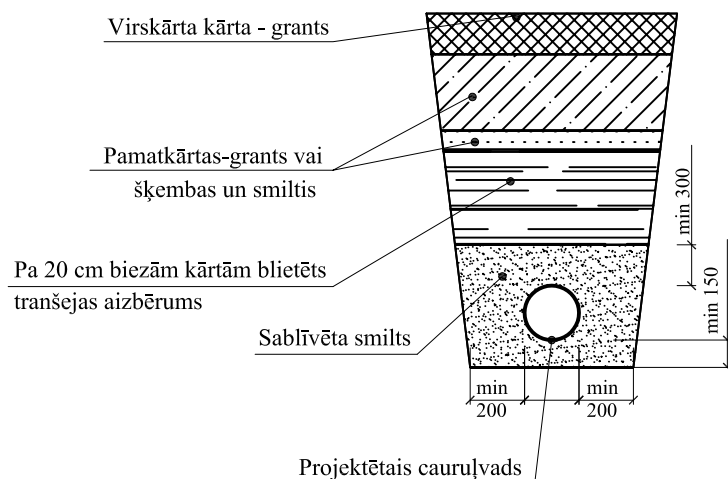

Zaļā zona

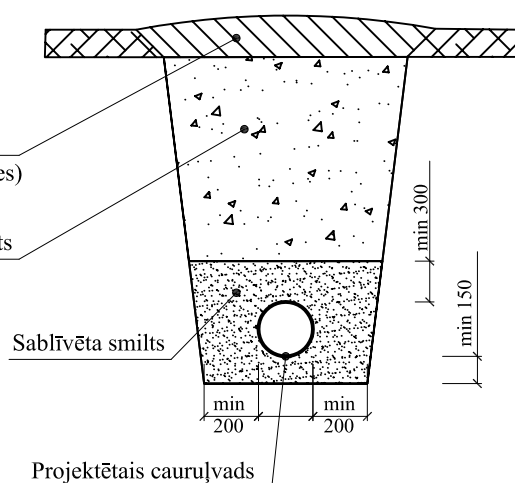

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
5. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts nobļietējama līdz dabiskam blīvumam.
6. Zaļajā zonā tranšēju aizber ar 200 mm grunts rezervi.
7. Cauruļvads tranšējā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, melnzeme), cieta frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.