



# ASS-3

$P_u=45.0kW$
$K=0.7$
$P_a=31.5kW$
$I_a=47.3A$

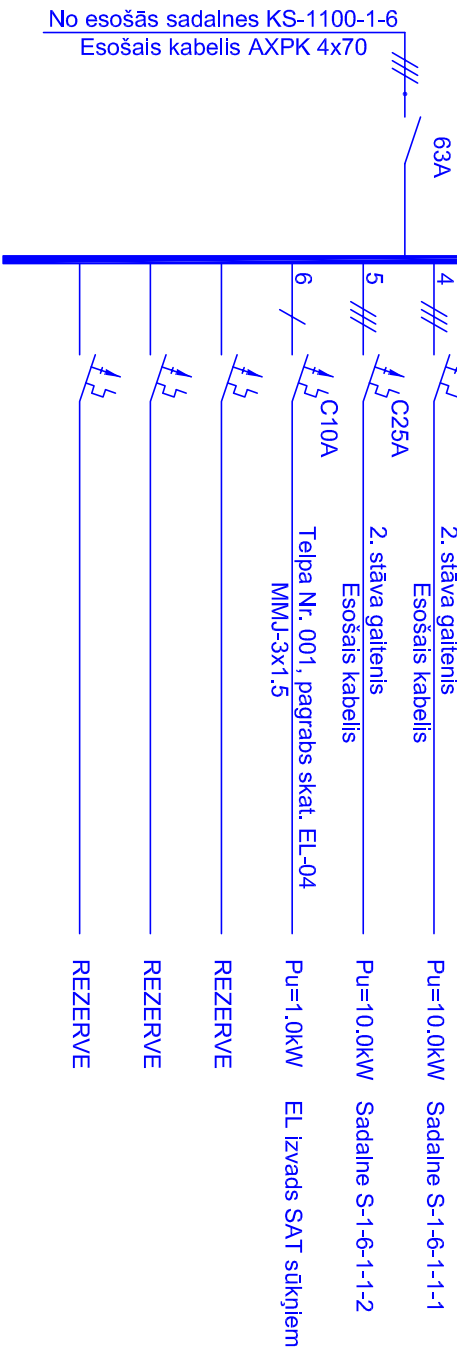


# ASS-3-1

$P_u = 13.7 \text{ kW}$
$K = 0.8$
$P_a = 11.0 \text{ kW}$
$I_a = 16.4 \text{ A}$

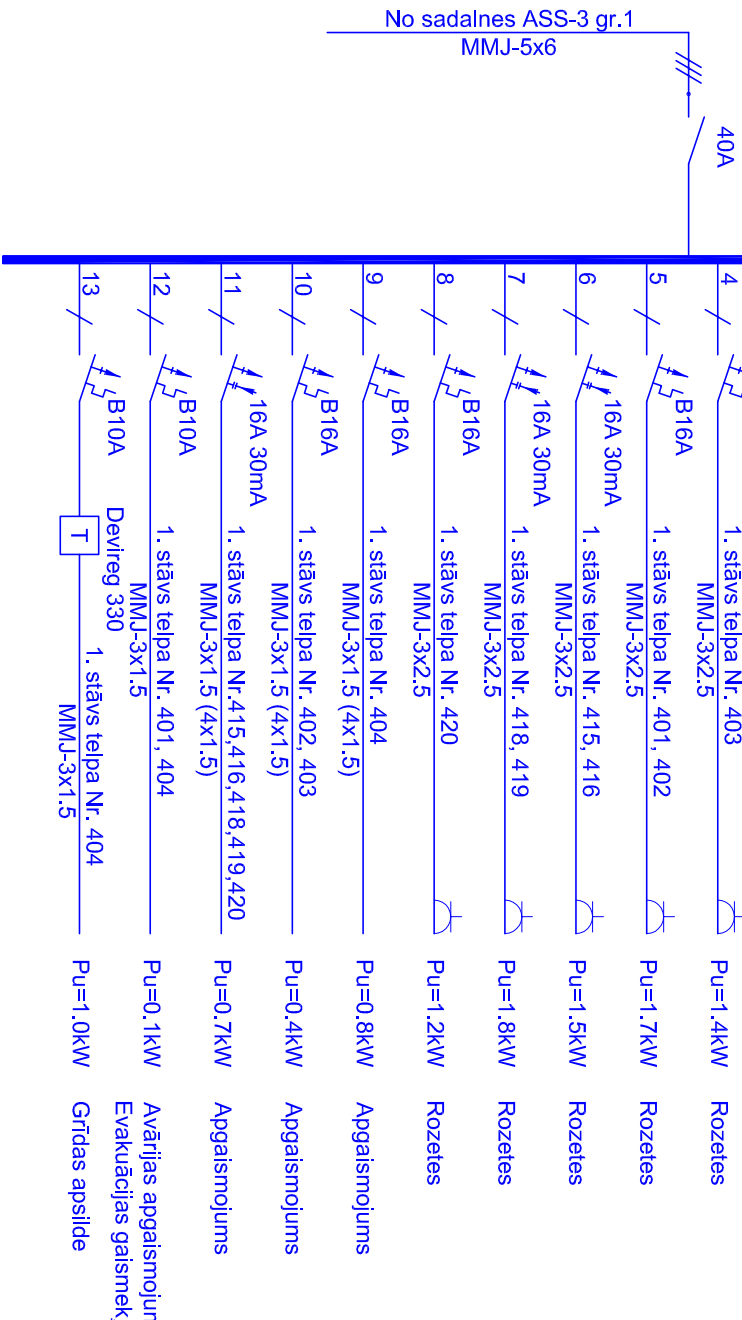


# ASS-3-2

$P_u = 8.7 \text{ kW}$
$K = 0.8$
$P_a = 7.0 \text{ kW}$
$I_a = 10.4 \text{ A}$

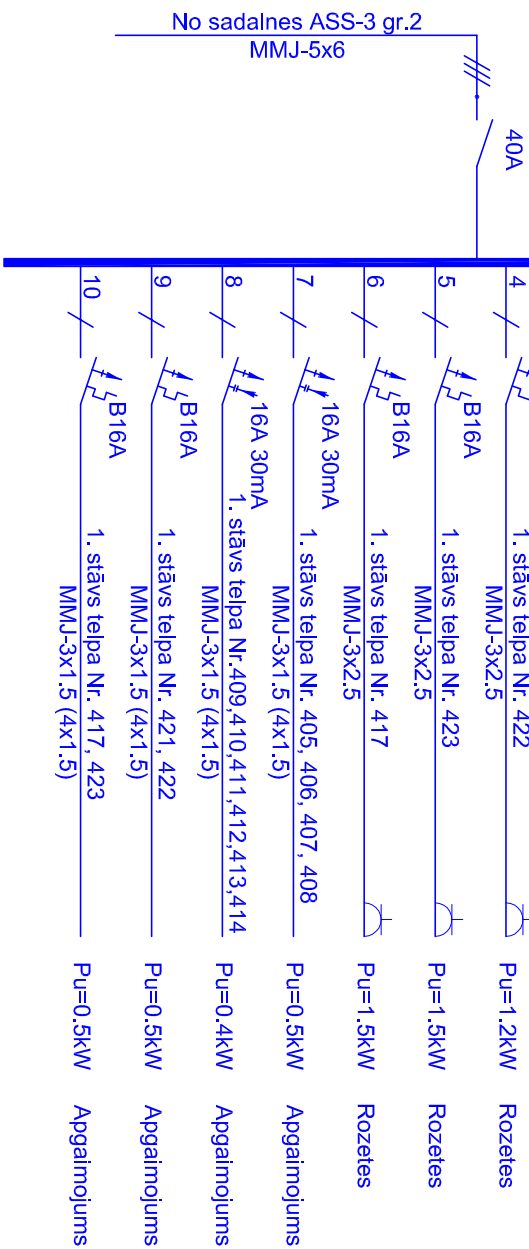

**PIEZĪMES:**

1. Sadalnes ASS-3 atrašanās vieta un esošo kabeļu pielēgšana pie sadalnes precizējama sadalnes izbūves laikā;

<b>Pasūtītājs: SIA "Atūksnes slimnīca"</b> Pils iela 1A, Atūksne, Atūksnes novads LV-4301 Reģ. nr. 40003252612			<b>Objekts: Slimnīcas rekonstrukcija</b> Atūksnē		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366	
			<b>Adrese: Pils iela 1, Atūksne,</b> Atūksnes novads, LV-4301		©All rights reserved. ©Izstrādājams saskaņā ar autoritēstītu līgumu	
			<b>Lapas nosaukums:</b>  Sadalītu ASS-3, ASS-3-1 un ASS-3-2 principiālās shēmas		<b>Līguma Nr.:</b> ERAF-1	
					<b>Inv. Nr.:</b>	
					<b>Mērogs:</b> b. m.	
					<b>Stadija</b>	
EL d.vad.	Kārlis Kalniņš	11.04.2011			<b>Lapas</b>	<b>Ras. Nr.</b>
Izstrādāja	Kārlis Kalniņš	11.04.2011				<b>EL-14</b>
					<b>TP</b>	